



COMPONENTE

Toma de Pedido

SP: SUSTITUCION PARCIAL - REFORMA

Cuadro ☒Premontada ☐

IEP-2020.2

CLIENTE **MP SERVICENTER**PAÍS DE INSTALACIÓN **ESPAÑA**FECHA DE ENTREGA **12/11/2019**N/REFERENCIA **8**PERIODO/SERIE **2019-71**S/REFERENCIA **R21A2CUADT8M**

PEDIDO ASOCIADO CON:

RELLENADO POR **SERVICENTER**DIRECCIÓN DE ENVÍO: **Plataforma Logística de Zaragoza (PLA-ZA), Calle ZARAGOZA, ZARAGOZA**

DATOS GENERALES CUADRO DE MANIOBRA

MICROBASIC

Nº DE UNIDADES **1**SECUENCIA **0,1,2,3,4,5,6,7,8**Nº DE PARADAS **9**PLANTA PRINCIPAL **0**MOD.RESCATE **ELECTRICO AUTOMATICO DSP-UPS**

DIRECTIVAS

ADAPTACION EN81-1/2:98EN81/28 ☐EN81/21 ☐EN81/70 ☐EN81/73 ☐

OTRAS

RENIVELACIÓN PUERTA ABIERTA ☐APROXIMACION CON PUERTAS ABIERTAS ☐RELÉS TÉRMICOS ☐

SELECTIVA EN BAJADA

☐

DIST. ENTRE ARMARIOS:

INSTALACIÓN LIBRE DE HALÓGENOS ☐MANIOBRA ELECTRICA DE SOCORRO ☐MANIOBRA INSPECCION EN CUADRO ☐AUTOTRANSFORMADOR ☐

SIMPLEX

PLUS ☒☐ Interrup. magnetotérmicos //Dif. fuerza:☐ Alumbrado armario //Dif. Alumbrado:☐ Interruptor principal externo☐ SIN SALA MÁQUINAS

Acabado armario

Protección fuego ☐

Mano apertura

☐ SIN SALA MÁQUINAS(Oleodinámico)

Tipo de armario

Aislamiento acústico ☐

MÁQUINA/CENTRAL

☐ OLEODINÁMICO

POTENCIA

TENSIÓN DE RED

FRECUENCIA DE RED

VELOCIDAD

TENSIÓN DE VALVULAS

ARRANQUE MOTOR:

PARADA: ☐ SOFT STOP ☐ CERRAR PUERTA ☐ MODELO☐ RESISTENCIA CALENTAMIENTO ACEITE☐ REFRIGERADOR ACEITE

NÚMERO DE PISTONES:

☐ VÁLVULA ELECTRÓNICA☐ STAND-BY☒ ELÉCTRICO

MANIOBRA:

GEARLESS

TIPO DE VARIADOR

DSP - 10☐ STAND-BY

ENCODER

INTERFACE: **ENDAT**MODELO: **PREPARACION INDUSTRIAL.2048**

MÁQUINA:

MARCA/MODELO **MP MaGO 225.1.320**

POTENCIA

CV

TENSIÓN INSTALACION **TRIFASICO.380** VACFRECUENCIA DE RED **50** HzTENSIÓN DE FRENO **207Vdc**INT. NOMINAL/FUNC. **17 / --** ANº POLOS **14**VELOCIDAD **1** m/sCARGA ÚTIL EN CABINA **450** KgNÚMERO DE PERSONAS **6**

CABINA

PUERTA AUTOMÁTICA

☐ DOBLE EMBARQUE☐ SELECTIVO

EMBARQUE PRINCIPAL:

MP

REVECO II

EMBARQUE SECUNDARIO:

☒ LEVA **Prep. : 110 Vdc****Preparación para 1 uds**☐ FOTOCELULA MODELO

OTROS ELEMENTOS DE CABINA

☐ POSICIONAMIENTO ABSOLUTO☒ LUZ CABINANº CONTACTO TRAMPILLA **0****TEMPORIZADA 20 seg**☒ EXTRACTOR CABINA **TEMPORIZADO 20 seg**☐ GONG (Techo cabina)☐ SINTETIZADOR VOCAL☐ INTERFONO

EXTERIOR (PLANTA)

PUERTAS

☐ AUTOMÁTICA PLANTAS☒ SEMIAUTOMÁTICA DRCHA.PLANTAS **0,1,2,3,4,5,6,7,8,9**☐ SEMIAUTOMÁTICA IZQD.

PLANTAS

BOTONERA

Tensión Luminosos **24 Vcc**Tensión Registros **24 Vcc**☒ SUS MEDIOS☐ MP

Luminosos

Otros

BOTONERA

☐ MP MODELOUds: **1**☒ SUS MEDIOSTensión/Registro **24 Vcc**☒ PLAFÓN DE EMERGENCIA☒ DISPLAY MODELO:**633-S**☒ PULSADOR ALARMA☒ PULS. ABRIR PUERTA☐ PULS. CERRAR PUERTA☐ FLECHAS JAMBAS☐ LLAVÍN BOMBEROS☐ LLAVÍN CANTIDAD

Funciones:

☐ PULS/INTERRUPTOR STOP☒ SOBRECARGA ☒ COMPLETO

TELÉFONO MANOS LIBRES

☒ **PREPARACION (INDICAR EN OBSERVACIONES)..ANALÓGICA (TELÉFONO FIJO)**☐ BUCLE DE INDUCCIÓN☐ ALTAVOZ☐ INTERRUPTOR CANTIDAD

Funciones:

☒ FLECHAS DIRECCION☐ EN DISPLAY☐ EN DISPLAY☒ EN BOTONERA☐ EN BOTONERA☐ EN DINTEL☐ EN DINTEL☐ FLECHAS PRÓX. PART.☐ BOMBEROS☐ EN DISPLAY☐ NIVEL BOMBEROS☐ EN BOTONERA☐ 2º NIVEL BOMBEROS☐ EN DINTEL☐ EN BOTONERA☐ FLECHAS DE ACUDE☐ Caja roja de bomberos☒ RECIBIR DOCUMENTACIÓN**ESPAÑOL**




Toma de Pedido

DATOS DE LA INSTALACIÓN

2019-71

N / REFERENCIA 8

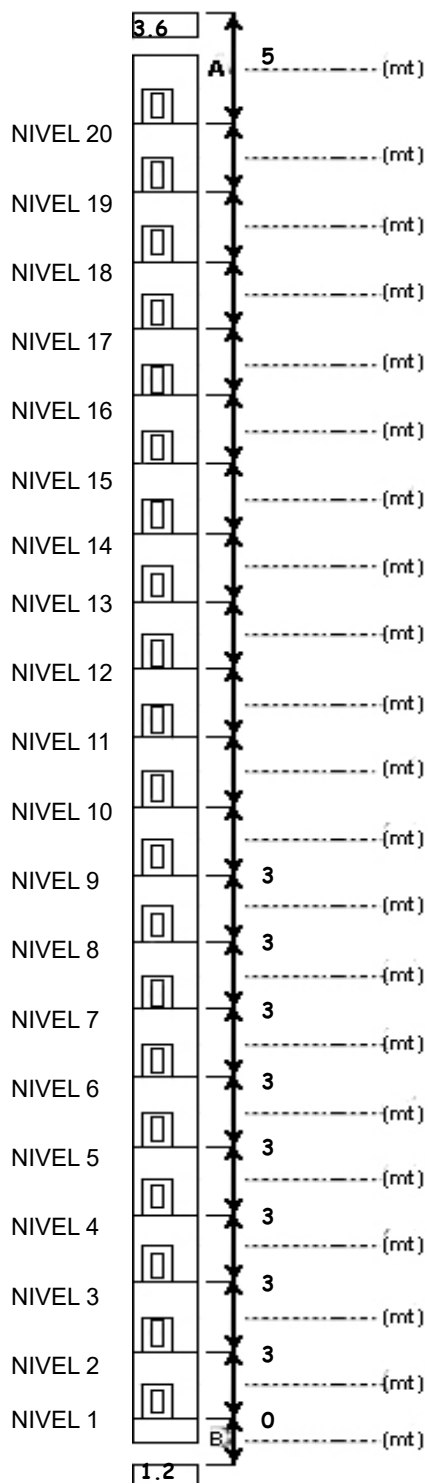

- ☒ CUADRO ☐ PREMONTADA
- ☐ CUERDA MANIOBRA
- ☐ CAJA REVISIÓN
- ☐ VERTICAL DE HUECO
- ☐ SOPORTERÍA
- ☐ CANALETAS

RECORRIDO CABLES ARMARIO-ENTRADA DE HUECO 5 m

RECORRIDO CABLES ENTRADA DE HUECO-MÁQUINA

RECORRIDO CABLES ARMARIO/CUADRO-MÁQUINA

SITUACIÓN DEL CUARTO DE MÁQUINAS: ARRIBA

LIMITADOR EN CABINA:

Versión de producto:

☐ CONTROL REMOTO

UBICACIÓN LIMITADOR VELOCIDAD **HUIDA O SALA DE MÁQUINAS**

LIMITADOR DE CONTRAPESO:

Versión de producto:

☐ CONTROL REMOTO

UBICACIÓN LIMITADOR CONTRAPESO

☐ CONTACTO ESCALERA FOSO

☐ CONTACTO TRAMPILLA EN HUECO

FOSO ☐

HUIDA ☐

PUERTA DE EMERGENCIA ☐ N° DE UNIDADES

☐ HUIDA REDUCIDA

☐ FOSO REDUCIDO

☐ CONTACTO AMORTIGUADOR FOSO. N° DE UNIDADES

☐ ALUMBRADO DE HUECO

☐ ACOMETIDA CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN A CUADRO DE MANIOBRA (mt.)

☐ ALUMBRADO BANCADA MÁQUINA SIN CUARTO DE MÁQUINAS

☒ PESACARGAS **No suministrar sensores**

MODELO **ELECTRONICO, SIN SENSORES**

INDICADOR **VK2P**

(1) LUMINOSO + ACUSTICO (ESTANDAR)

☐ EMBALAJE FOAM ☒ EMBALAJE **TIPO 1**

☐ SEMÁFOROS PLANTAS

☐ TELEMANDO RECEPTOR (CENTRALITA)+PREINSTALACIÓN TOTAL EN HUECO

☐ TELEMANDO EMISOR (N° MANDOS A DISTANCIA)

☐ TELEMANDO RECEPTOR (CENTRALITA) ADICIONAL

☐ TIPO DE IMANES:

☐ FINALES DE CARRERA:

☐ TIPO DE ANTEFINALES:

☐ ALARMA EN EXTERIORES:

☐ SISTEMA DE EMERGENCIA CON APERTURA DE PUERTAS

☐ COMÚN DE LLAMADAS EN CAJA DE REVISIÓN

☐ CONTROL DE PUERTAS EN CAJA DE REVISIÓN

OBSERVACIONES MANIOBRA:

CON TRANSFORMADOR MULTITENSION MB 340VA.

OBSERVACIONES BOTONERA DE DE CABINA:

-

OBSERVACIONES BOTONERAS DE PISO:

-

Controller ☒ Pre-Assembled ☐

IEP-2020.2

CUSTOMER **MP SERVICENTER**

JOB COUNTRY

SPAINDISPATCHING DATE **12/11/2019**OUR REFERENCE **8**PERIOD/SERIES **2019-71**YOUR REFERENCE **R21A2CUADT8M**

ORDER ASSOCIATED WITH:

FILLED IN BY

SERVICENTER

DELIVERY ADDRESS

**Plataforma Logística de Zaragoza (PLA-ZA), Calle
ZARAGOZA, ZARAGOZA****MICROBASIC**QUANTITY **1**

SEQUENCE

0,1,2,3,4,5,6,7,8Nº OF STOP **9**

MAIN FLOOR

0RESCUE DEVICE TYPE **AUTOMATIC ELECTRIC DSP-UPS****DIRECTIVES****ADAPTACION EN81-1/2:98**EN81/28 ☐EN81/21 ☐EN81/70 ☐EN81/73 ☐

OTHERS

REVELLING WITH OPEN DOORS ☐OPEN DOOR APPROACHING ☐THERMAL RELAY ☐**DOWN COLLECTIVE**

DIS. BETWEEN CABINETS

SIMPLEXHALOGEN-FREE ELECTRICAL PREWIRING ☐RESCUE ELECTRIC SYSTEM (MES) PLUS ☒INSPECTION MODE, CONTROLLER ☐AUTOTRANSFORMER ☐☐ Magneto thermal sw// R.C.D.:☐ Cabinet lighting //lighting RCD:☐ Main switch next to the machine☐ MACHINE ROOMLESS

Cabinet finish

Fire protect. ☐

Door opening

☐ MACHINE ROOMLESS (Hydraulic)

Type cabinet

Sound proofing ☐**MACHINE/ POWER UNIT**☐ **HYDRAULIC**

POWER

MAIN VOLTAGE

MAIN FREQUENCY

SPEED

VALVE VOLTAGE

ENGINE START- UP:

STOP: ☐ SOFT STOP ☐ UNIT BRAKE MODEL☐ OIL HEATER RESISTOR (Immersed)☐ OIL COOLER

NUMBER OF CYLINDERS

☐ ELECTRONIC VALVE☐ STAND-BY☒ **ELECTRICAL**

CONTROL UNIT:

GEARLESS

TYPE OF FREQ. CONVERSION

DSP - 10☐ STAND-BY**MACHINE:**MAKE/ MODEL **MP MaGO 225.1.320**

POWER

CV

MAIN VOLTAGE **THREE-PHASE.380**

VAC

MAIN FREQUENCY **50**

Hz

BRAKE VOLTAGE **207Vdc**NOMINAL/OPERAT C. **17 / --**

A

Nº OF POLES **14**SPEED **1**

m/s

CAR NOMINAL LOAD **450**

Kg


Nº OF PASSENGERS **6**

ENCODER

INTERFACE: **ENDAT**TYPE: **PREPARATION MANUFACTURER.2048****CAR****AUTOMATIC DOOR**☐ DOUBLE LANDING☐ DOUBLE ENTRANCE SELECTIVE**MAIN LANDING**

MP

REVECO II

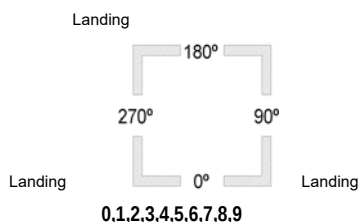SECOND LANDING☒ LEVA **Prep. : 110 Vdc**
Preparación para 1 uds☐ PHOTOCCELL MODEL**OTHER ELEMENTS IN CAR**☐ ABSOLUTE POSITIONING☒ CAR LIGHTQTY. HATCH CONTAC **0****TIME-DELAYED**☒ OPERATED 20 seg TIME DELAYED 20 seg☐ CAR EXTRACTOR FAN☐ GONG (Car ceiling)☐ VOICE SINTHETIZER☐ INTERCOM (car ceiling)**0,1,2,3,4,5,6,7,8,9****STATION**☐ MP MODELQuantity **1**☒ SUPPLIED BY CUSTOMER☐ PULS/INTERRUPTOR STOPVoltage/ Register **24 Vcc**☒ EMERGENCY LIGHT

HAND FREE TELEPHONE

☒ DISPLAY MODEL:☒ **PREPARATION (INDICATE
IN REMARKS)..ANALOG
(LANDLINE PHONE)****633-S**☒ ALARM PUSHBUTTON☐ INDUCTION LOOP☒ OPEN DOOR PUSHBUTTON☐ INTERCOM☐ CLOSE DOOR PUSHBUTTON☐ JAMB ARROWS☐ FIREMAN'S KEY SWITCH☐ KEY SWITCH QUANT,

Functions:

☐ SWITCHES QUANTITY

Functions:

LANDINGS**DOORS**☐ AUTOMATIC DOOR
ATFLOORS☒ SEMIAUTOMATIC RIGHT DOOR
ATFLOORS **0,1,2,3,4,5,6,7,8,9**☐ SEMIAUTOMATIC LEFT DOOR
ATFLOORS**STATION**Illuminated sign voltage **24 Vcc**Registers sign voltage **24 Vcc**☒ supplied by customer ☐ MP

Illuminated signs

Others

☒ DIRECTION ARROWS☐ IN DISPLAY☒ IN CONTROL STATION☐ IN DOOR FRAME☐ INMINE DEPART. ARROWS☐ IN DISPLAY☐ IN CONTROL STATION☐ IN DOOR FRAME☐ COMING ARROWS☒ **SEND DOCUMENTATION IN SPANISH**☐ DISPLAY☐ IN CONTROL STATION☐ IN DOOR FRAME☐ FIREMAN'S☐ LEVEL FIREMAN'S☐ 2° LEVEL FIREMAN'S☐ IN CONTROL STATION☐ Firefighters' red box

